


LEGENDA:

- 2 - Urządzenie do zdecentralizowanej wentylacji pomieszczeń VITOVENT 200-D o wydajności do 55 m³/h
- Zasilanie - 230V

Uwaga:

- 1 - Na króćcach podejść do nawiewników/wywiewników zamontować regulatory stałego przepływu np. typu TROX VFL o średnicy równej średnicy podejścia.

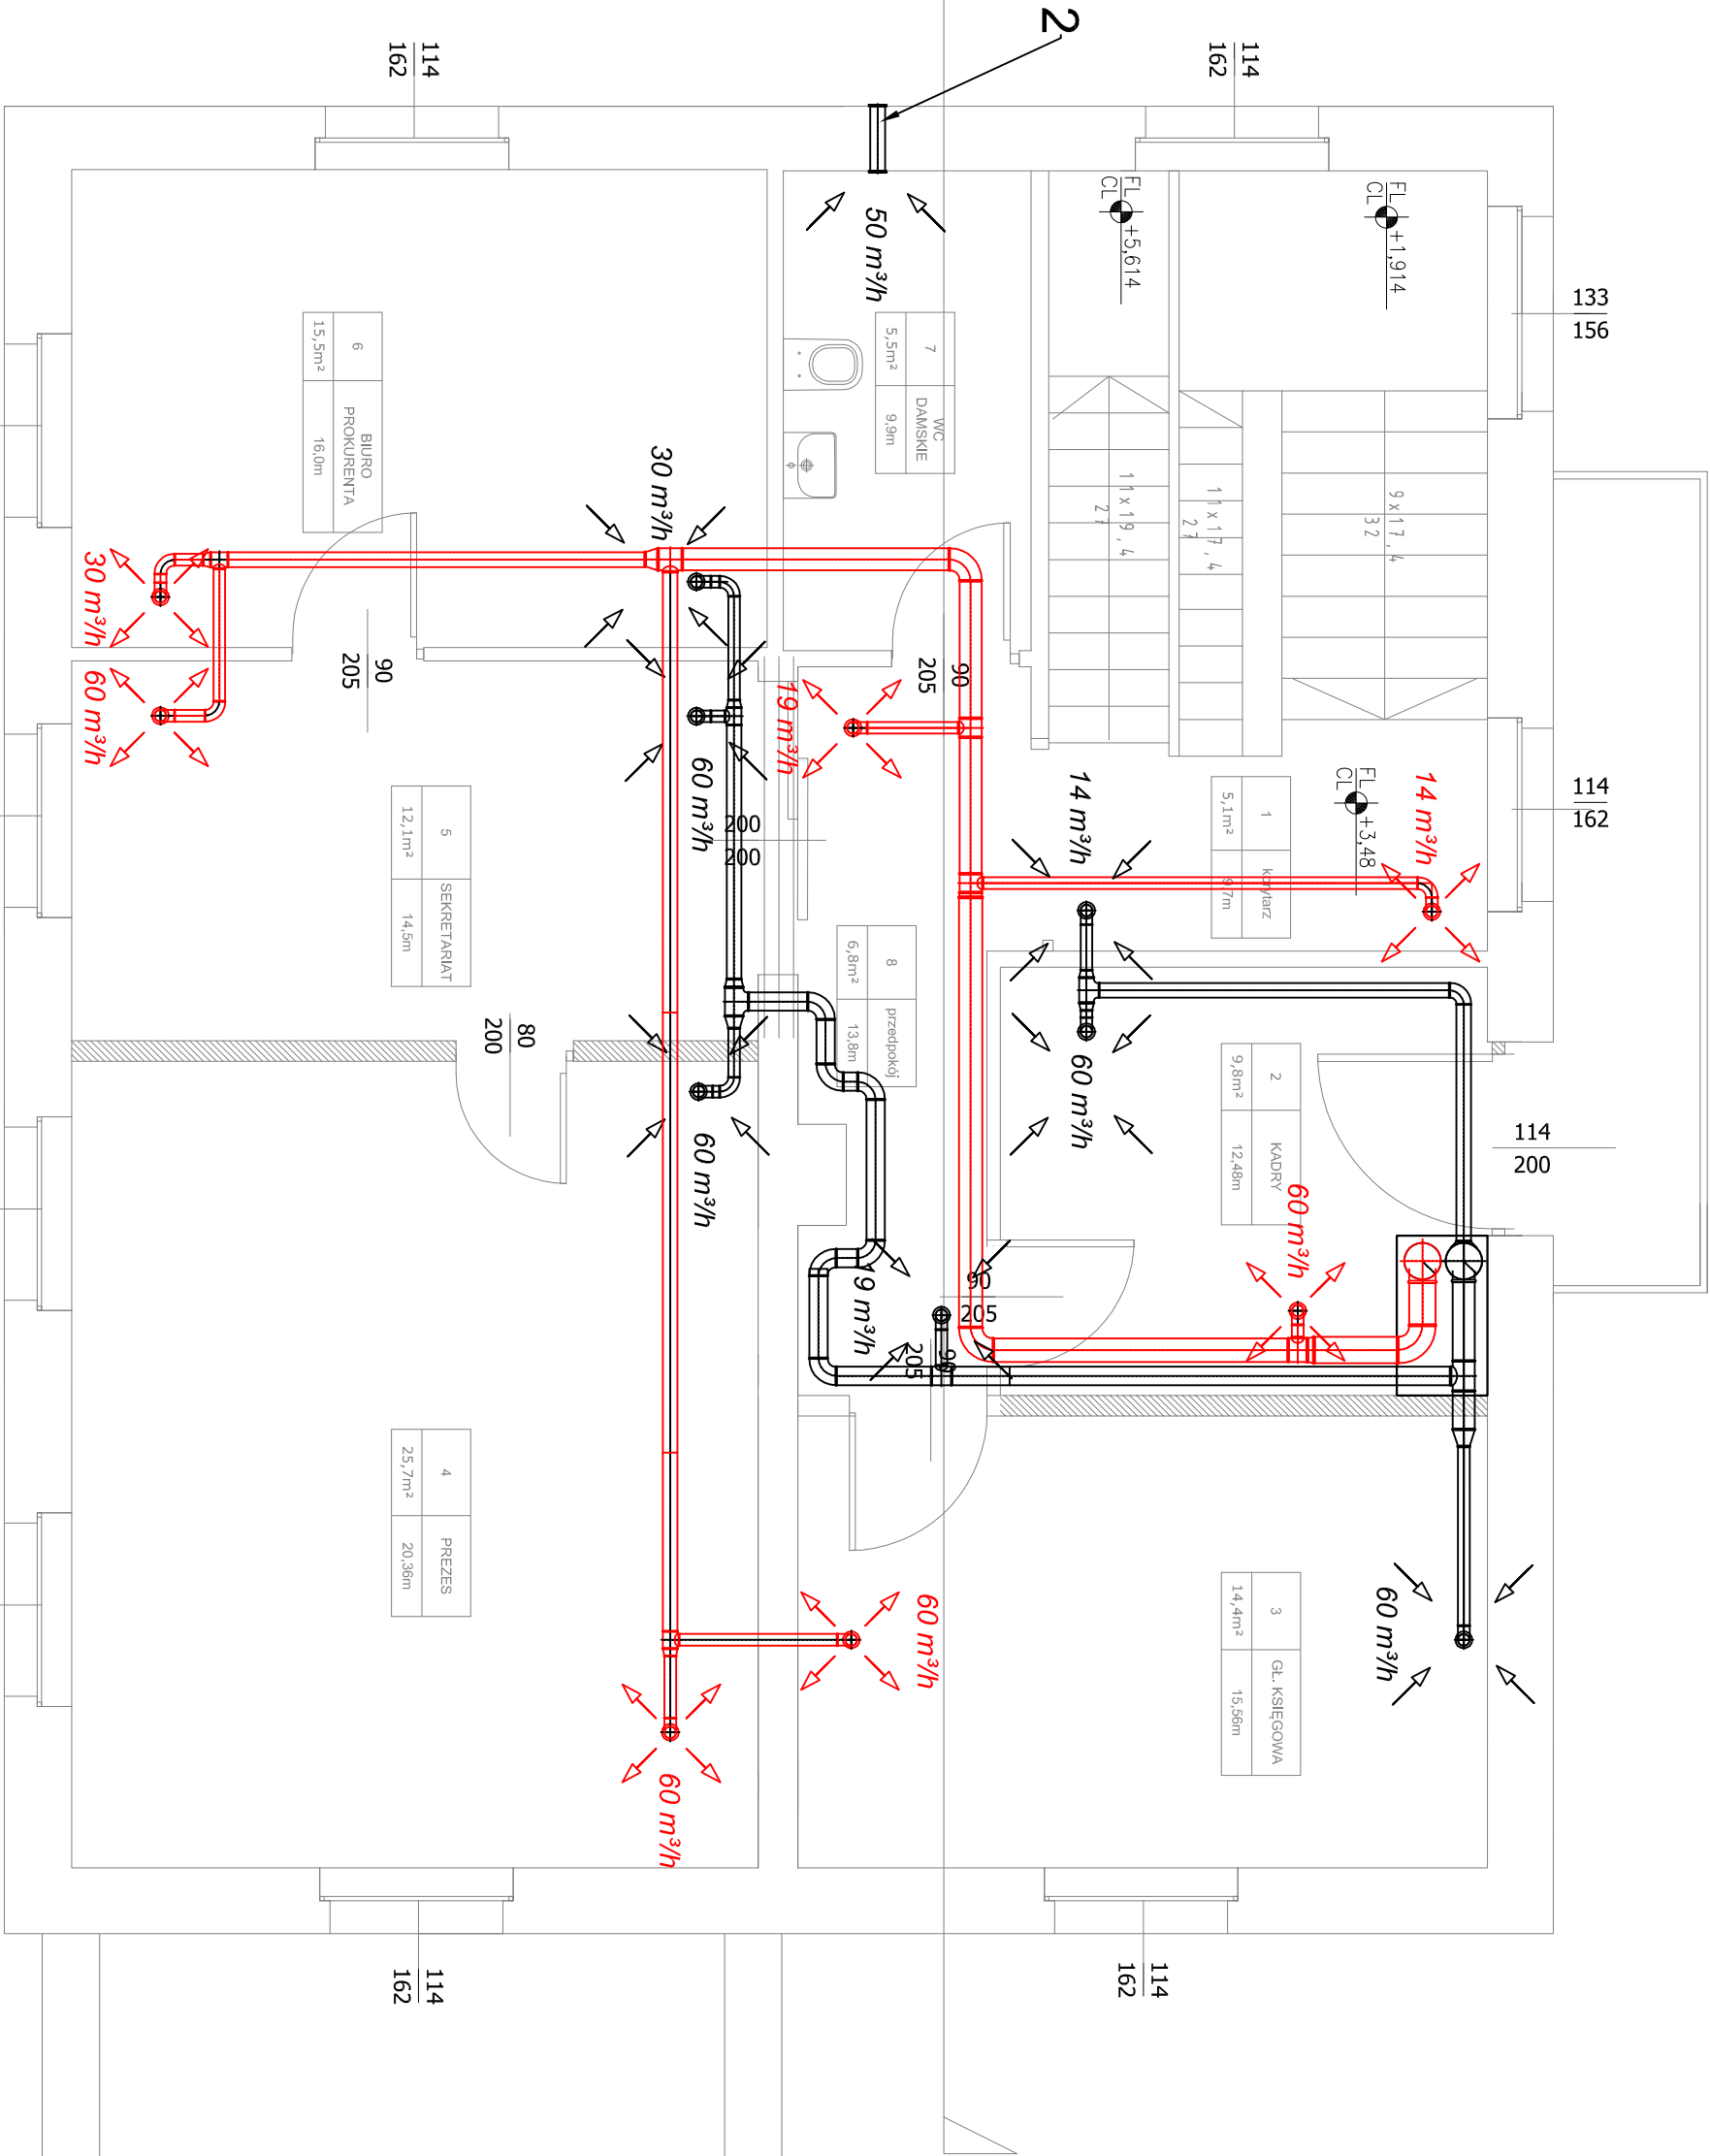

LCT PROJEKT PRZEMYSŁAW BŁOCH
ul. Energetyków 7/114 65-729 Zielona Góra
NIP: 973 05 43 143, tel.: 698 111 531

tytuł zadania:
Przebudowa i remont budynku biurowego

nazwa obiektu:
Budynek biurowy

adres:
Bolesławiec, ul. B. Chrobrego 3

tytuł rys.:
Piętro I - instalacja wentylacji i mech.

projektant:
Grzegorz Kesicki
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr 65/90/ZG

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Agnieszka Maj
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń nr 28/98/ZG

skala:

1 : 50

data:

18.01.17

nr rys.:

IS-7